


Z:\... 3 örmää\Netto 3-tie\Netto 3-tie.drw

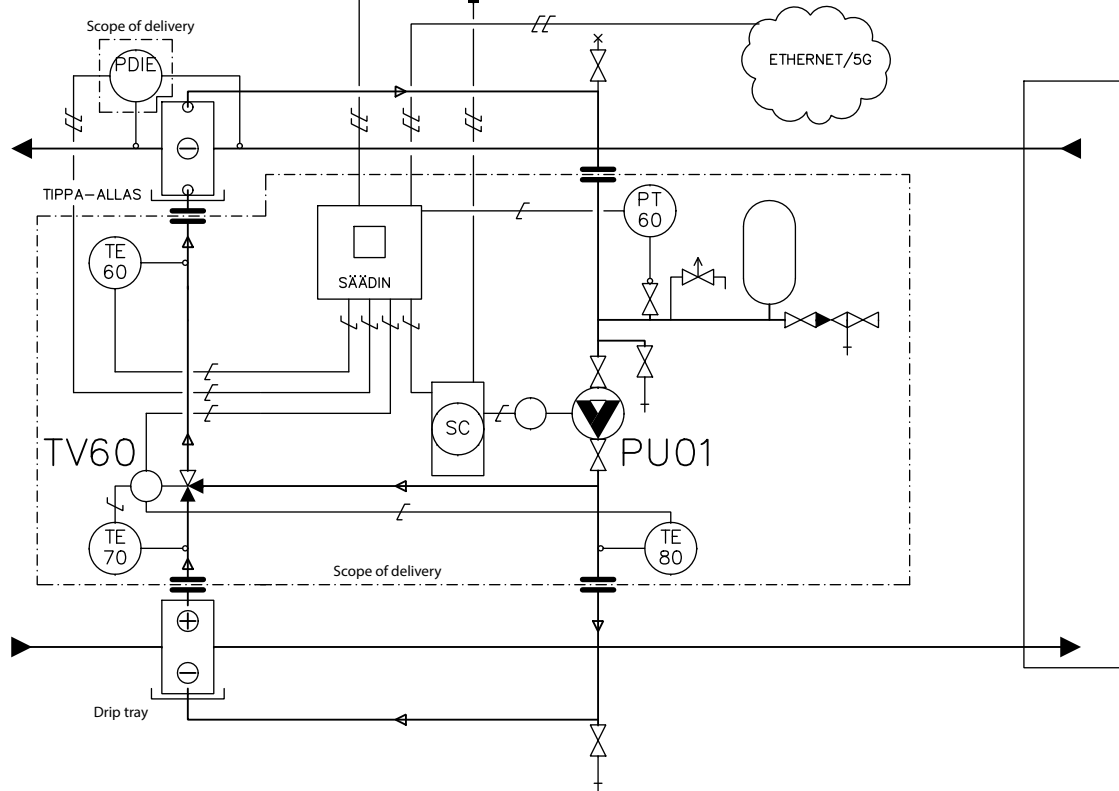


- 0 = EMERGENCY  
1 = WARNING (0 - 1 h)  
2 = FAULT (2 - 4 h)  
3 = MAINTENANCE (0 - 5 weeks)

- ◇ = Programmed function  
◆ = Physical connection  
┌ = Cabling included in delivery  
└ = Cabling by client

### Freeze protection of monoethylene glycol

Volume %

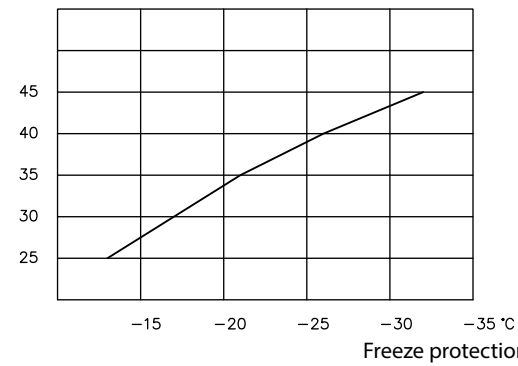

SUUNN.	PIIRT.
PVM.	
ALLEKIRJOITUS	

WINDIS

HVAC Schematic diagram

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O MUUTOS		
HVAC		
LEHTI	LEHDISTÄ	TILAAJAN N:O
1	1	

NIM. PÄIVÄYS

TUNN. LUKUM. MUUTOS